


# 山口県林業指導センター UTSL-150(冷暖房システム)



# ペレットボイラ冷暖房システム




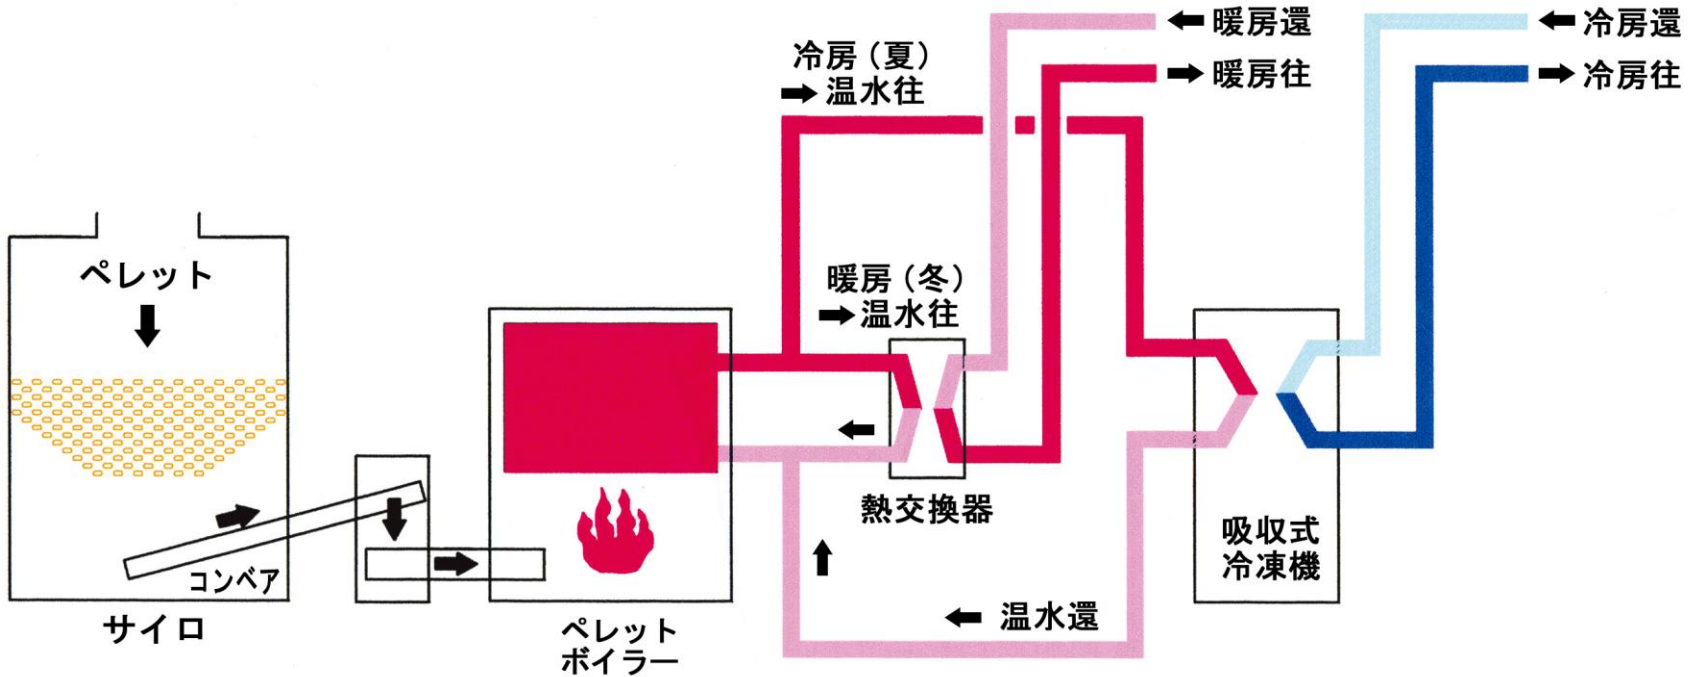

ペレットボイラ

バックアップボイラ

吸収式冷凍機

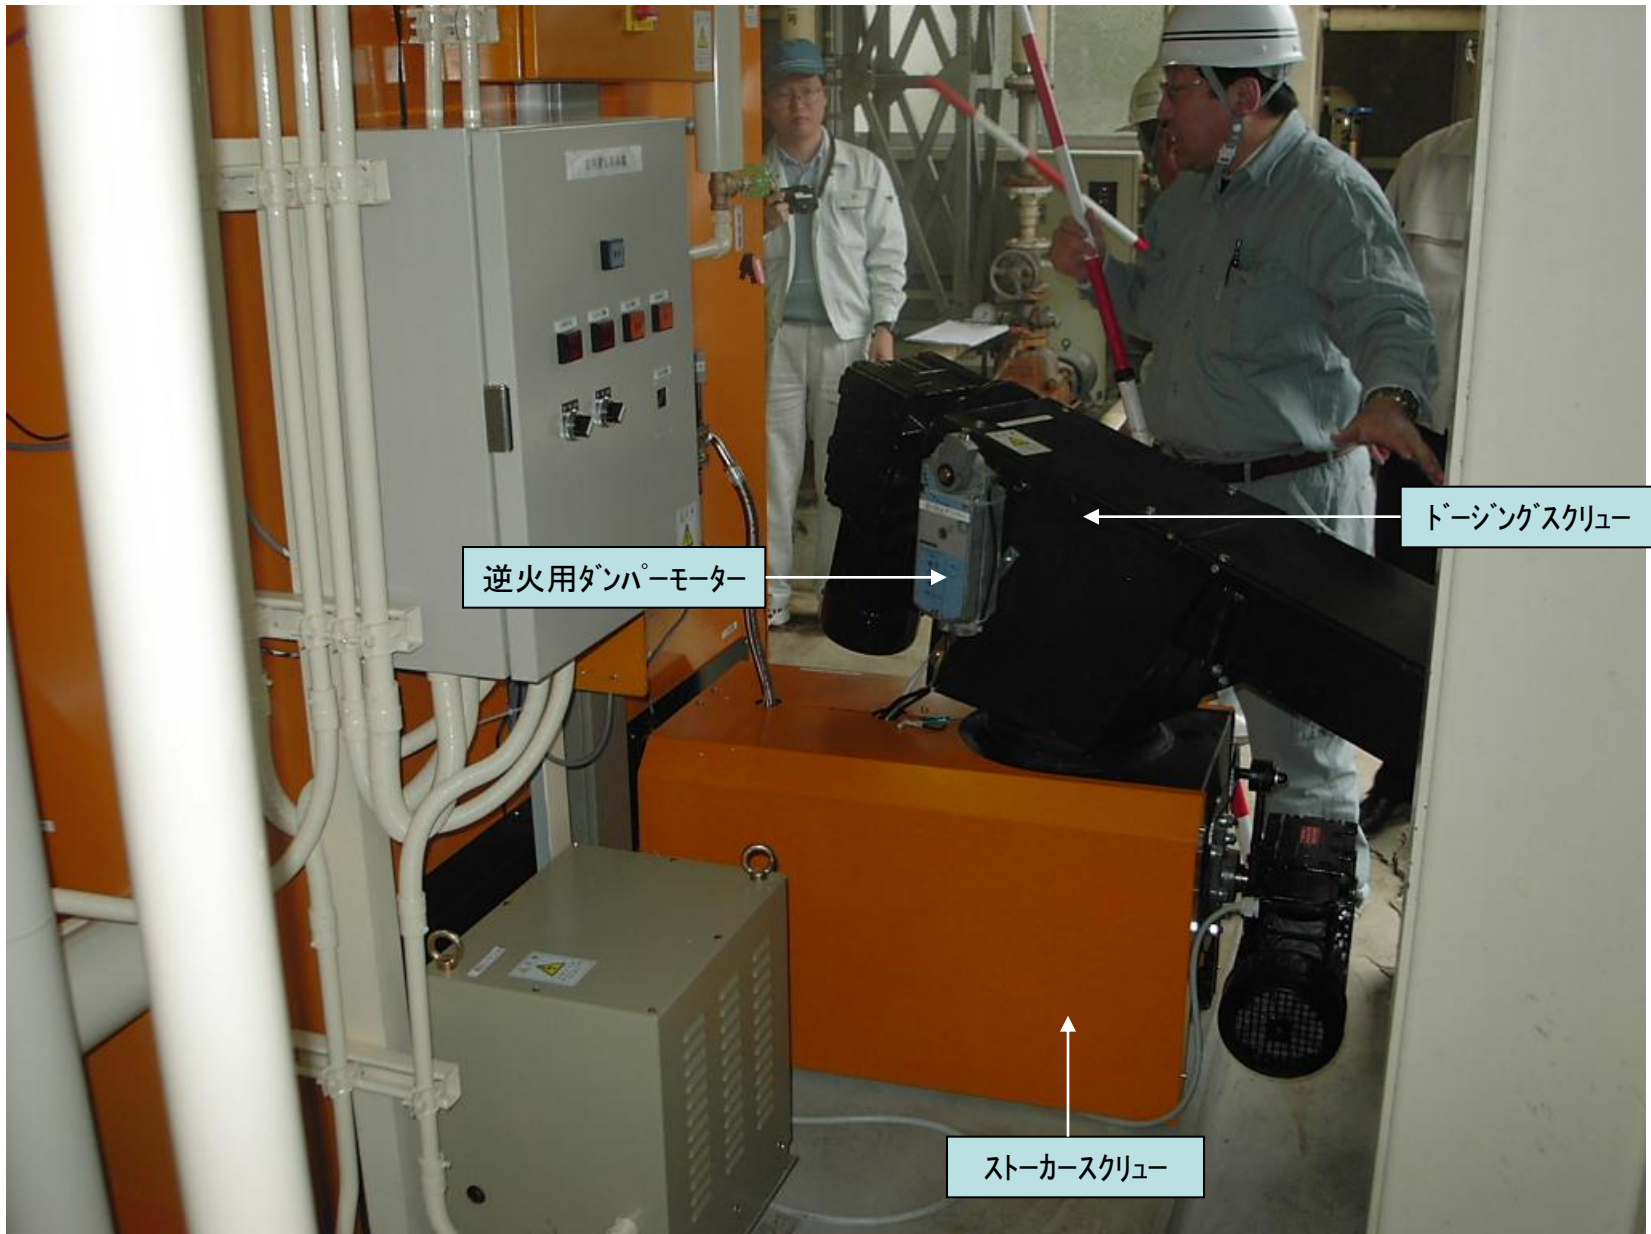

逆火用ダンパーモーター

ドーピングスクリュー


ストーカースクリュー



ドーピングスクリュー

[D] 行き温度 13.6 °C  
 [E] 還り温度 12.2 °C  
 [F] 冷温水往温度 15.3 °C  
 [G] 冷温水還温度 14.7 °C  
 [H] 循環量 0 lit/10min

火 [2]

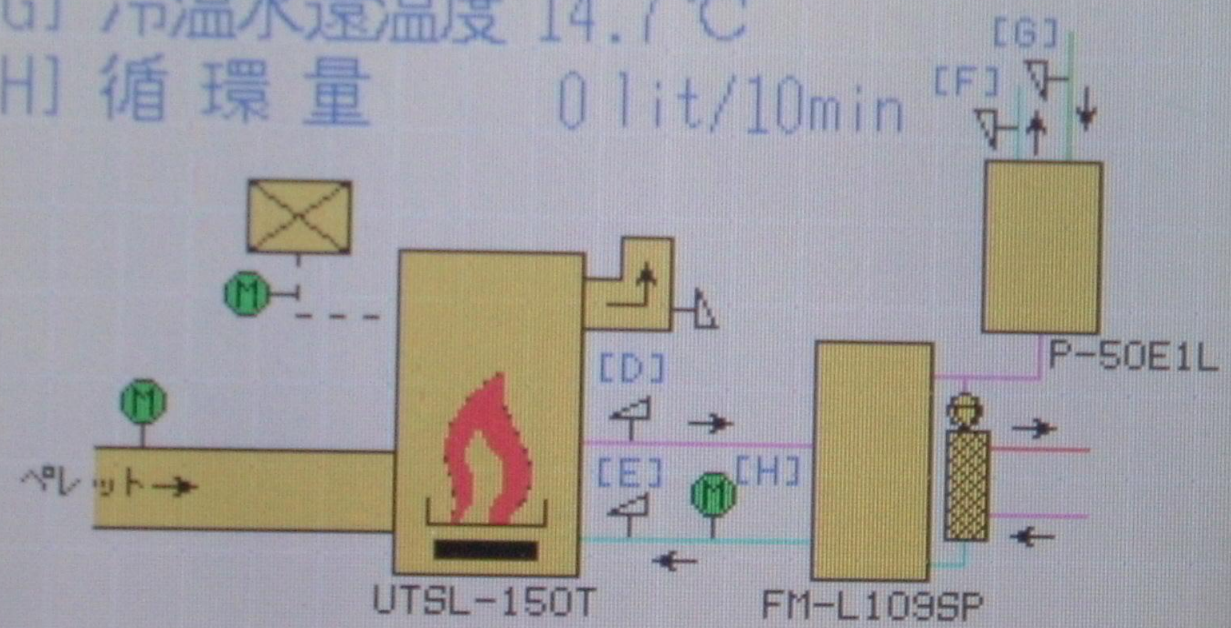

TIME 9:57

◀ BACK